



5/3

Broj: 03.11-687-1/21  
Sarajevo, 08.02.2021.

KANTON SARAJEVO  
SKUŠPŠTINA KANTONA SARAJEVO  
N/R PREDSEDAVAJUĆEM Elvedin Okerić

Priloga: 11-02-2021  
Organ: 04  
151-55


**Predmet: Odgovor na Zastupničko pitanje (01-04-151-55/21 od 01.02.2021)**

Poštovani,

U Prilogu Akta dostavljamo Vam Izvještaj o poduzetim aktivnostima shodno zastupničkom pitanju zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Danijele Kristić, u kojem, između ostalog, stoji „Molim Zavod za javno zdravstvo da izvrši analizu vode koju piju stanovnici naselja“.

Dokument izradio:

Hamza

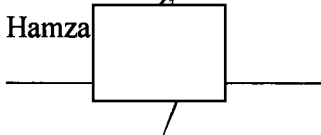

S poštovanjem,


Prilog: Izvještaj o terenskom izviđanju naselja „Bulevar“ Stup, Opština Ilidža,  
Izvještaji o mikrobiološkom ispitivanju vode (br. 1930/21, 1931/21, 1932/21)

DIRE

Prof. dr. sc. med. Aida Pilav

Dostaviti:

- Naslovu;
- Arhiva RJ03/01



Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1, 71210 Ilidža  
Tel: 627-889; Fax: 622-227  
web: <http://www.zzjzks.ba>  
e-mail: [gzavod@bih.net.ba](mailto:gzavod@bih.net.ba)





**RADNA JEDINICA  
ZA ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE  
ODJEL KOMUNALNE HIGIJENE  
I SANITARNE TEHNIKE**

**Predmet: Izvještaj o terenskom izviđanju naselja „Bulevar“ Stup, Opština Ilidža**

Dana 05.02.2021. u 09:15h terenska ekipa Odjela Komunalne higijene u sastavu: dr Zlatan Hamza, specijalista zdravstvene ekologije i higijene, dr Agnesa Porović-Hodžić, specijalizant medicinske ekologije i higijene i Đana Ljuca, sanitarno-ekološki tehničar izašla je po predmetu zastupničkog pitanja (br. Protokola Zavoda 03.11.-687/21 od 02.02.2021g) zastupnice u Skupštini KS Danijele Kristić u kojem se, između ostalog, moli Zavod za javno zdravstvo da izvrši analizu vode koju piju stanovnici naselja „Bulevar“ na Stupu, Opština Ilidža.

Izvršen je obilazak prostorija MZ Stup II kako bi se dobile polazne informacije i pretpostavke o porijeklu vode kojim se snabdijeva predmetno naselje, međutim sekretar MZ Jasminko Šaćić nije imao nikakvih podataka. Naveo je kako i nema saznanja o predstavnicima stanara navedenog naselja.

Na licu mjesta, u naselju, od uposlenika firme „Rezidencijalno naselje Bulevar“ dobijeni su podaci o predstavnicima stanara tri lamele koje su do sada završene i u kojima građani žive. Na osnovu dobijenih podataka i nakon telefonskog poziva, terenskoj ekipi pridružio se predstavnik Lamele 3 g.Nevzet Kermo koji je naveo da je voda koju građani piju porijeklom iz gradskog vodovoda (na postojeću gradsku vodovodnu mrežu, vodovodna mreža u zgradama priključena je preko postrojenja koje se nalazi ispod kompleksa, na -1 nivou, gdje postoje rezervoari od inoxa koji su u vlasništvu stambenog kompleksa „Bulevar“, a u koje se voda doprema, te ponekad zadržava određeno vrijeme kako bi se postigao dovoljan pritisak (prave se namjerne redukcije, jer postoje periodi vremena kada je potrošnja vode veća od priliva) i dalje distribuira u lamele. Dalje navodi da je sistem dovoda vode jedinstven, odnosno da se odnosi na sve tri useljene lamele. Tokom obilaska nije bio moguć pristup opisanom postrojenju.

Također je naveo da su useljene zgrade prošle „tehnički prijem“, ali ne raspolaže podacima ko je prijem izvršio niti o laboratoriji koja je radila analizu vode u tu svrhu.

Uz prisustvo predstavnika uzeti su uzorci vode na mikrobiološku analizu, a parametri ispitivanja određeni su prema „Anex II praćenje“, Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, („Sl.Glasnik BiH“ br.40/10,30/12,62/17).

Monitoring tačke, odabrane su nasumično na tri lokacije u tri ugostiteljska objekta u tri različite lamele kako slijedi u tabeli 1.



Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1, 71210 Ilidža  
Tel: 627-889; Fax: 622-227  
web: <http://www.zzjzks.ba>  
e-mail: [gzavod@bih.net.ba](mailto:gzavod@bih.net.ba)



Rb	Datum	Vrijeme uzorkovanja	Lokacija uzorkovanja	Temp.vode	Vrijednosti rezidualnog hlora
1.	05.02.2021	10:50h	Ilidža, Stup, Džemala Bijedića 279A, „Cafe Bulevar“, slavina u šanku	8.3°C	0.21mg/l
2.	05.02.2021	11:05h	Ilidža, Stup, Džemala Bijedića 279D, „Food Club“, slavina u šanku	9.1°C	0.20mg/l
3.	05.02.2021	11:15h	Ilidža, Stup, Džemala Bijedića 279B „Time Cafe“, slavina u šanku	7.3°C	0.20mg/l

*Tabela 1. Tačke uzorkovanja vode*

Na svakom istočistu na kojem se izvršilo uzorkovanje vode, detektovano je rezidualno dezinfekciono sredstvo (rezidualni hlor) u referentnim vrijednostima propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Takođe, izvršen je obilazak i područne ambulante „Stup II“ Doma Zdravlja Sarajevo, gdje je odgovorna sestra ambulante Zehra Borovina navela da iz naselja „Bulevar“ do sada nije bio zabilježen nijedan slučaj pacijenata sa oboljenjima ili stanjima koja bi se mogla dovesti u vezu sa mikrobiološki kontaminiranom vodom.

Terenski obilazak završen u 11:40h

Rezultati ispitivanja su u Prilogu ovog Izvještaja.

Izvještaj  
 Har...  
 Hamza...  
 Specijalista zdravstvene ekologije i higijene

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
 KANTONA SARAJEVO  
 RJ ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE  
 ŽIVOTNE SREDINE

Sarajevo, 08.02.2020.g.



Adresa: dr. Mustafe Pintola 1, 71210 Ilidža; Tel/fax: 033 627-889; www.zzjzks.ba; gzavod@bih.net.ba;  
san.mikrobiologija@zzjzks.ba; Tel/fax: 033 629-255

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju  
**IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE**

Izveštaj br.: 1930/21

Strana: 1 od 1

**1. Podaci o uzorku**

Vlasnik uzorka:			
Vrsta vodnog objekta:	/		
Naručilac ispitivanja:	J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO , po Narudžbi		
Vrste i karakteristike uzorka:	Voda za piće, dezinficirana i hlorisana.		
Koncentracija na mjestu uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> rezidualnog hlora: 0,21 mg/l	<input type="checkbox"/> rezidualnog hlordioksida: mg/l	
Mjesto, datum i vrijeme uzorkovanja:	ILIDŽA, UL.DŽEMALA BIJEDIĆA 279 A (POSLOVNI PROSTOR CAFFE BULEVAR – SLAVINA U ŠANKU), 05.02.2021. u 10:50 h		
Napomena:	Uzorkovanje i transport izvršio naručilac analize. Temperatura: 8,3 °C Prema navodima odgovornog lica.		
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološka ispitivanja – Mikrobiološki parametri skupine A		
Datum i vrijeme prijema uzorka:	05.02.2021. u 11:55 h	Datum i vrijeme početka ispitivanja:	05.02.2021. u 12:10 h

**2. Rezultati ispitivanja**

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja
Escherichia coli na 36±2 °C; 21±3 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterococcus spp. na 36±2 °C; 44±4 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF TM 203:2016**
Broj koliformnih klica na 36 °C±2 °C; 21 h±3 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF BAS EN ISO 9308-1:2015*
Ukupan broj živih klica, 22 °C±2 °C, 68 h±4 h	cfu/ml	<1 cfu	100	BAS EN ISO 6222:2003*
Ukupan broj živih klica, 36 °C±2 °C; 44 h	cfu/ml	<1 cfu	20	BAS EN ISO 6222:2003*

Uzorkovanje izvršeno prema uputstvu koji je usklađeno sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 19458:2008.

Legenda:

\* Akreditovane metode od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

\*\* Modificirana akreditirana standardna metoda.

- Referentne vrijednosti preuzete iz pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12, 62/17).

\* Ne smije biti prisutan prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12, 62/17).

cfu - (colony forming unit) jedinica formiranih kolonija.

**ZAKLJUČAK:** Ispitani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10: 30/12, 62/17).

Datum završetka ispitivanja : **08.02.2021.**



Rukovodilac  
doc.dr.sci.m  
specijalista mikr

tamu mikrobiologiju:  
taš  
ijor

Dostaviti:  Naručilac ispitivanja  Arhiva  Sanitarna inspekcija

« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-58-01

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju je akreditovani laboratorij prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 17025 Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija od strane međunarodno priznatog Instituta za akreditiranje BiH (BATA).  
Mišljenja/tumačenja navedena u ovom izvještaju izvan su akreditiranog područja.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na jednu elementarnu jedinicu dostavljenog uzorka i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu.

IZV PR 7.8 10. 0 Izvještaji o mikrobiološkom ispitivanju vode za piće-Anex II



Adresa: dr. Mustafe Pintola 1, 71210 Ilidža; Tel/fax: 033 627-889; www.zzjzks.ba; gzavod@bih.net.ba;  
san.mikrobiologija@zzjzks.ba; Tel/fax: 033 629-255

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju  
**IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE**

Izveštaj br.: 1931/21

Strana: 1 od 1

**1. Podaci o uzorku**

Vlasnik uzorka:			
Vrsta vodnog objekta:	/		
Naručilac ispitivanja:	J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO , po Narudžbi		
Vrste i karakteristike uzorka:	Voda za piće, dezinficirana i hlorisana.		
Koncentracija na mjestu uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> rezidualnog hlora: 0,20 mg/l	<input type="checkbox"/> rezidualnog hlordioksida:	mg/l
Mjesto, datum i vrijeme uzorkovanja:	ILIDŽA, DŽEMALA BIJEDIĆA BR.279 D, UGOSTITELJSKI OBJEKAT " FOOD CLUB" (SLAVINA U ŠANKU) 05.02.2021. u 11:05 h		
Napomena:	Uzorkovanje i transport izvršio naručilac analize. Temperatura: 9,1 °C		
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološka ispitivanja – Mikrobiološki parametri skupine A		
Datum i vrijeme prijema uzorka:	05.02.2021. u 11:55 h	Datum i vrijeme početka ispitivanja:	05.02.2021. u 12:10 h

**2. Rezultati ispitivanja**

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja
Escherichia coli na 36±2 °C; 21±3 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterococcus spp. na 36±2 °C; 44±4 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF TM 203:2016**
Broj koliformnih klica na 36 °C±2 °C; 21 h±3 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF BAS EN ISO 9308-1:2015*
Ukupan broj živih klica, 22 °C±2 °C, 68 h±4 h	cfu/ml	<1 cfu	100	BAS EN ISO 6222:2003*
Ukupan broj živih klica, 36 °C±2 °C; 44 h	cfu/ml	<1 cfu	20	BAS EN ISO 6222:2003*

Uzorkovanje izvršeno prema uputstvu koji je usklađeno sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 19458:2008.

Legenda:

\* Akreditovane metode od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

\*\* Modificirana akreditirana standardna metoda.

- Referentne vrijednosti preuzete iz pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12, 62/17).

# Ne smije biti prisutan prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12, 62/17).

cfu - (colony forming unit) jedinica formiranih kolonija.

**ZAKLJUČAK:** Ispitani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10; 30/12, 62/17).

Datum završetka ispitivanja : 08.02.2021.



Rukovodilac laboratorija: [Redacted] us  
[Redacted] Bektar  
[Redacted] sa para  
[Redacted] mikrobiologiju:

Dostaviti:  Naručilac ispitivanja  Arhiva  Sanitarna inspekcija

« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-58-01

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju je akreditovani laboratorij prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija od strane međunarodno priznatog Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Mišljenja/tumačenja navedena u ovom izvještaju izvan su akreditiranog područja.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na jednu elementarnu jedinicu dostavljenog uzorka i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu.

IZV PR 7.8 10. 0 Izveštaji o mikrobiološkom ispitivanju vode za piće-Anex II

Adresa: dr. Mustafe Pintola 1, 71210 Ilidža; Tel/fax: 033 627-889; www.zzjzks.ba; gzavod@bih.net.ba;  
san.mikrobiologija@zzjzks.ba; Tel/fax: 033 629-255

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju  
**IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE**

Izveštaj br.: 1932/21

Strana: 1 od 1

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka:			
Vrsta vodnog objekta:	/		
Naručilac ispitivanja:	J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO , po Narudžbi		
Vrste i karakteristike uzorka:	Voda za piće, dezinficirana i hlorisana.		
Koncentracija na mjestu uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> rezidualnog hlora: 0,20 mg/l	<input type="checkbox"/> rezidualnog hlordioksida:	mg/l
Mjesto, datum i vrijeme uzorkovanja:	ILIDŽA- STUP, DŽEMALA BIJEDIĆA BR.279 B, OBJEKAT " TIME COFFE " (SLAVINA U ŠANKU) 05.02.2021. u 11:15 h		
Napomena:	Uzorkovanje i transport izvršio naručilac analize. Temperatura: 7,3 °C		
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološka ispitivanja – Mikrobiološki parametri skupine A		
Datum i vrijeme prijema uzorka:	05.02.2021. u 11:55 h	Datum i vrijeme početka ispitivanja:	05.02.2021. u 12:10 h

2. Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja
Escherichia coli na 36±2 °C; 21±3 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterococcus spp. na 36±2 °C; 44±4 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF TM 203:2016**
Broj koliformnih klica na 36 °C±2 °C; 21 h±3 h	cfu/100ml	<1 cfu	#	MF BAS EN ISO 9308-1:2015*
Ukupan broj živih klica, 22 °C±2 °C, 68 h±4 h	cfu/ml	<1 cfu	100	BAS EN ISO 6222:2003*
Ukupan broj živih klica, 36 °C±2 °C; 44 h	cfu/ml	<1 cfu	20	BAS EN ISO 6222:2003*

Uzorkovanje izvršeno prema uputstvu koji je usklađeno sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 19458:2008.

Legenda:

\* Akreditovane metode od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

\*\* Modificirana akreditirana standardna metoda.

- Referentne vrijednosti preuzete iz pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12, 62/17).

\* Ne smije biti prisutan prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12, 62/17).

cfu - (colony forming unit) jedinica formiranih kolonija.

**ZAKLJUČAK:** Ispitani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10; 30/12, 62/17).

Datum završetka ispitivanja : 08.02.2021.



Rukovodilac laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju:  
doc.dr.sci.med Sabina  
specijalista mikrobiologije

Ime i prezime: [ ]  
Klasifikacija: [ ]  
Mjesto: [ ]

Dostaviti:  Naručilac ispitivanja  Arhiva  Sanitarna inspekcija

«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-58-01

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju je akreditovani laboratorij prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija od strane međunarodno priznatog Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Mišljenja/tumačenja navedena u ovom izvještaju izvan su akreditiranog područja.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na jednu elementarnu jedinicu dostavljenog uzorka i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu.

IZV PR 7.8 10. 0 Izvještaji o mikrobiološkom ispitivanju vode za piće-Anex II



**KANTON SARAJEVO**

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**

**NAROD I PRAVDA**

**Danijela Kristić, zastupnica**

**KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS  
VODOVOD I KANALIZACIJA SARAJEVO  
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANA KVALITETOM KS**

**PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE**

Etažni vlasnici stanova naselja Bulevar na Stupu su me obavijestili da imaju probleme sa vodosnabjevanjem naselja. Tvrdi da ih je KJKP VIKSA obavijestilo da naselje nije priključeno na gradsku vodovodnu mrežu, te da će se priključenje realizovati tek kada se naselje priključi na kanalizaciju.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi činjenično stanje odakle se snabdjeva naselje vodom i gdje završavaju otpadne i kanalizacione vode naselja.

Također molim KUIP da se shodno članu 147. Zakona o prostornom uređenju KS (Službene novine KS 24/17) izvrši nadzor nad radom općinskih i drugih javnih organa koji su vršili tehnički prijem i izdali upotrebnu dozvolu svakoj pojedinačnoj građevini u naselju bez priključka na gradski vodovod, kao i nadzor ispunjenosti svih drugih zakonskih odredbi po pitanju tehničkog prijema i izdavanja upotrebne dozvole.

Molim KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo da me obavijeste o stvarnom činjeničnom stanju u vezi vodosnabdjevanja i kanalizacije naselja Bulevar.

Molim Zavod za javno zdravstvo da izvrši analizu vode koju piju stanovnici naselja.

Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom da u okviru svoje nadležnosti ispita postupanje svih javnih organa (Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Općina Ilidža) koji su na bilo koji način učestvovali u tehničkom prijemu i izdavanju upotrebne dozvole za sve građevine naselja, kao i kontroli pomenutih procesa.

Sarajevo 29.01.2021.godine

Zastupnica u Skupštini KS

Danijela Kristić

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**SKUPŠTINA KANTONA  
SARAJEVO**



Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**СКУПШТИНА КАНТОНА  
САРАЈЕВО**

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO  
ASSEMBLY**

Broj:01-04-151-55/21  
Sarajevo, 01.02.2021. godine

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KANTONA SARAJEVO  
Broj: 03.01-687/21 god  
Datum: 02.02.2021 god.

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANA KVALITETOM

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SARAJEVO

**PREDMET:** Zastupničko pitanje, dostavlja se

Zastupnica Danijela Kristić, dana 29.01.2021. godine, u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, uputila je zastupničko pitanje vezano za vodosnadbijevanje naselja Bulevar na Stupu.


Zastupnica je pitanje dostavila u pisanoj formi, te vam isto dostavljamo u prilogu s molbom da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) odgovore, u pisanom obliku, uputite predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo, kako bi isti dostavili zastupnicima u Skupštini.

*Prilog: Zastupničko pitanje*

CO:

-sekretar SKS  
-sekretar Vlade Kantona

Pripremila: Jasminka Deliahmetović  
Kontrolisala: Amela Smailagić-Čam

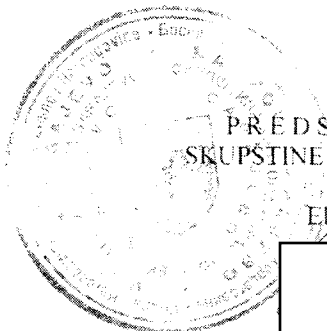

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Elvedin Okerić



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>  
e-mail: [skupstina@skupstina.ks.gov.ba](mailto:skupstina@skupstina.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-055.  
Fax: + 387 (0) 33 562-210  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

